


宮沢清掃センターでの消火件数

当センターでゴミ処理作業中に熱源を検知し、自動散水設備等による消火活動の件数は、増加傾向にあります。主な原因は、ごみに混入した充電式電池が破碎処理時にショート、発火したものとされます。

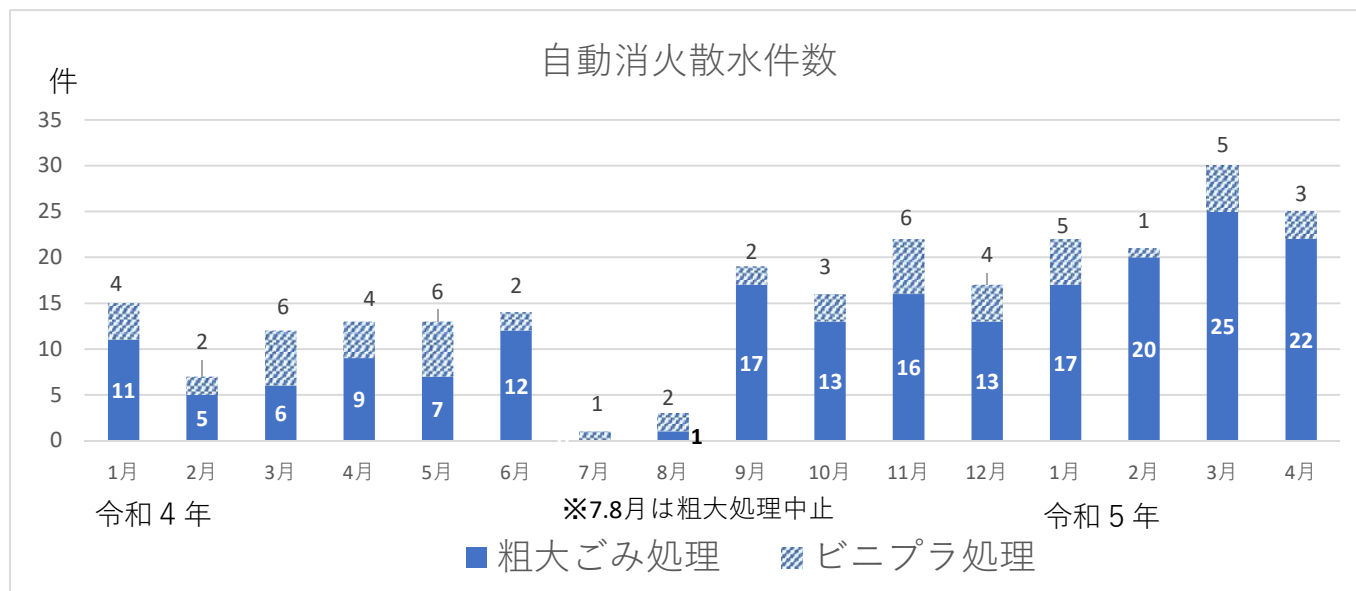

充電式電池はリサイクルへ

宮沢清掃センターでは、充電式電池のリサイクルボックスを設置しております。充電式電池のリサイクルにご協力をお願いします。

